


Rzut kotłowni - piwnica
skala 1: 50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
1	KOMUNIKACJA	4,83
2	POMIESZCZENIE ZASOBNIKÓW	40,41
3	ROZDZIELNIA	8,74
4	KOTŁOWNIA	36,21
5	MAGAZYN OLEJU OPALOWEGO	18,28
	POWIERZCHNIA PODSTAWOWA	0,00
	POWIERZCHNIA POMOCNICZA	0,00
	POWIERZCHNIA USŁUGOWA	108,47
	POWIERZCHNIA OGÓŁEM	108,47 m ²

Zestawienie powierzchni wykonano według normy PN-ISO 9836:1997

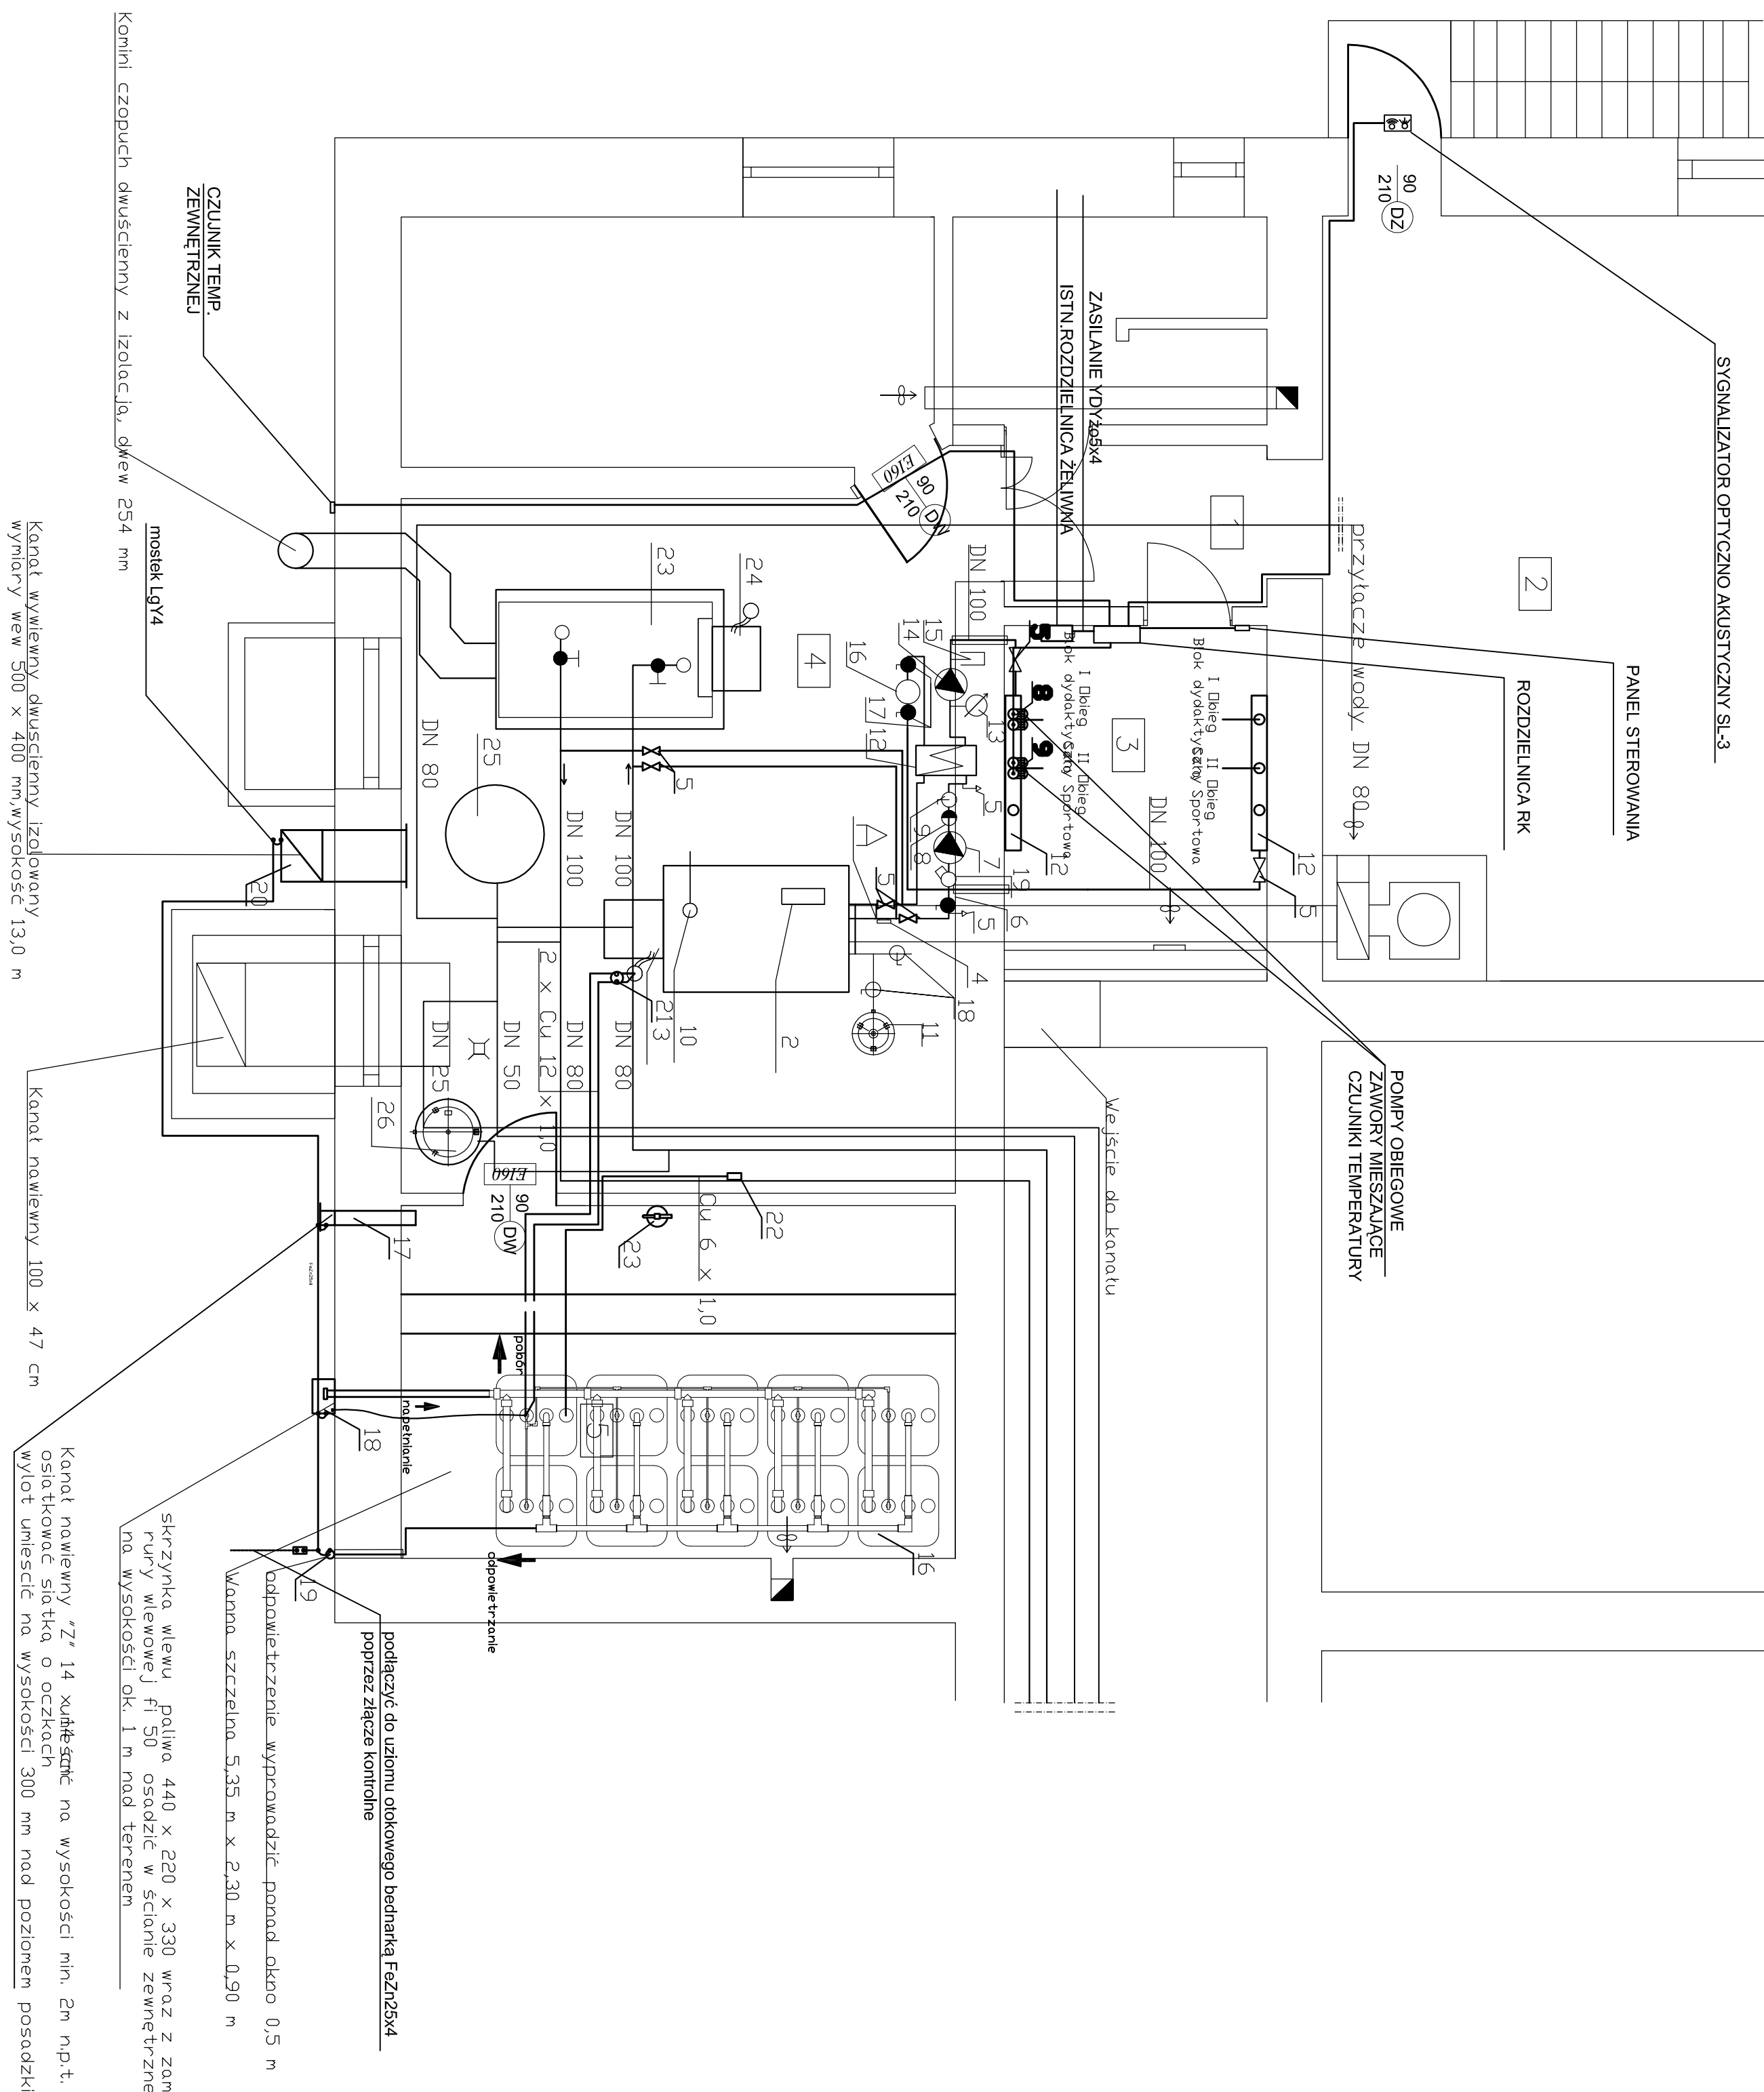

BIPRO PROJEKTOWI I REALIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH	
SANIPROJEKT	
ul. I. Maria 191, 25-655 Kielce tel.: +48 41 346 35 39; fax: +48 41 346 35 39 bipro@saniprojekt.pl	
Temat:	Projekt budowlany remontu istniejącej kotłowni olejowej wraz z magazynem oleju w budynku Gimnasego Zespołu Szkół w Lagowie Łagów, dz. nr 57/1, gm. Łagów
Wykonawca:	Gmina Łagów, ul. Iwarska 11, 26-025 Łagów
Adres:	Gminny Zespół Szkół w Lagowie, ul. Zapletnia 1, 26-025 Łagów
Faza:	P. B.
Projektkowal:	mgr inż. Jan Madej
Opracował:	inż. Sławomir Skrobisz
Sprawdził:	SWK/0138/PDOE/07
Tytuł rysunku:	Plan instalacji elektrycznych
Data:	07.2014.
Skala:	-
Nr rys.	E-1